


概要
令和7年3月の測定結果については、以下のとおりです。全ての地点で基準値を下回っておりました。

表:河川水の測定結果 測定業者:(株)東洋技研

測定地点	測定項目	採水日						環境影響評価調査時 (R2.5～R3.2で4回測定)				基準値※
		R6.10.23	R6.11.25	R6.12.25	R7.1.23	R7.2.25	R7.3.25	R2.5.13	R2.8.25	R2.10.19	R3.2.12	
河川水①	浮遊物質質量(mg/l)	2	1未満	3	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	25
	濁度 (度)	1.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.6	0.2	-
河川水②	浮遊物質質量(mg/l)	8	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	3	4	1未満	25
	濁度 (度)	6.5	1.4	0.3	0.3	0.3	0.7	0.6	1.0	1.5	0.4	-
河川水③	浮遊物質質量(mg/l)	10	7	1	2	2	4	1	4	2	1未満	25
	濁度 (度)	8.0	9.4	1.3	2.6	4.6	3.6	1.1	1.0	1.1	0.7	-
河川水④	浮遊物質質量(mg/l)	4	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1	1未満	25
	濁度 (度)	3.7	1.2	0.5	0.6	0.7	1.1	2.5	0.5	0.6	0.3	-

※ 日下川が水質汚濁に係る環境基準類型Aに指定されていることから、類型Aの浮遊物質質量の環境基準値を採用。なお、濁度は環境基準値がありませんが、浮遊物質質量と相関が高いことから、あわせて測定しています。

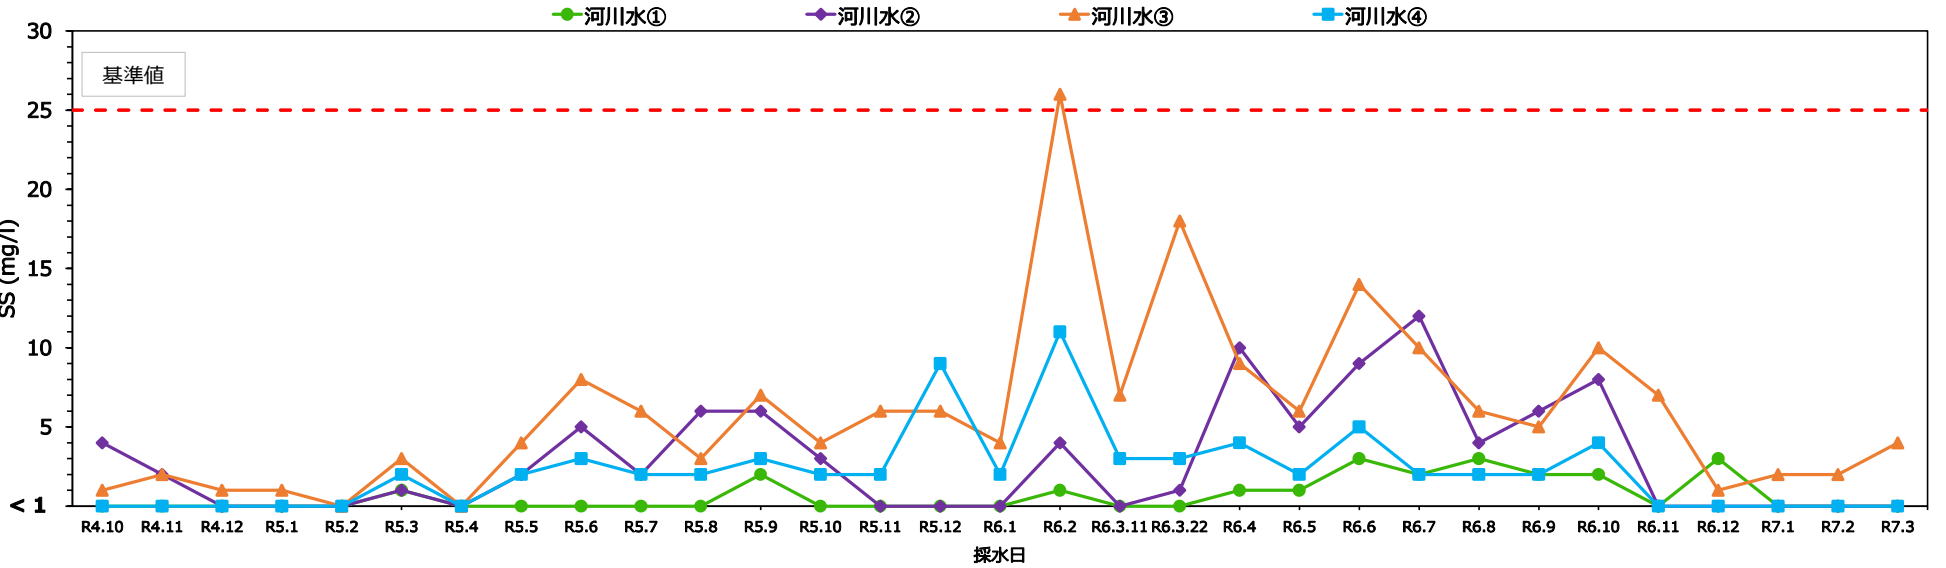

図：河川水の測定結果 (SS:浮遊物質質量)

概要
令和7年3月の測定結果については、以下のとおりです。全ての地点で基準値を下回っておりました。

表:降下ばいじんの測定結果												測定業者: (株)東洋技研
測定地点	測定項目	測定期間（1か月毎）						環境影響評価調査時 ^{※1} （R2.2～R2.11で4回測定）				基準値 ^{※3}
		R6.9.25～ R6.10.23	R6.10.23～ R6.11.25	R6.11.25～ R6.12.25	R6.12.25～ R7.1.23	R7.1.23～ R7.2.25	R7.2.25～ R7.3.25	R2.2.25～ 3.25	R2.4.20～ 5.19	R2.9.18～ 10.19	R2.11.2～ 11.30	
粉じん①	降下ばいじん（t/km ² /月）	1.26	1.38	1.24	0.39	0.73	1.13	1.14	1.90	0.30	0.56	10
粉じん② ^{※2}	降下ばいじん（t/km ² /月）	1.40	0.73	0.90	0.30	0.62	1.06					

※1 長竹公民館付近で測定。
※2 令和5年4月から測定。
※3 環境影響評価時に定めた参考指標。

